

別記第4号様式（規則第7条）

（表）


漏電火災警報器  
 非常警報設備・器具  
 誘導灯・誘導標識  
 非常コンセント  
 設置計画届出書

令和 年 月 日				
南渡島消防事務組合 消防長 塩谷正仁 殿				
住所 工事施工者 氏名 （電話 ）				
設置場所	所在地	鹿部町字 電話（ ）		
	名称			
漏電火災警報器	警戒電路の容量	A	設置方法	電路線式・アース線式
		商品名及び容量・設置場所		個数
	変流器			
	受信機			
	着工(予定)年月日	令和 年 月 日	完成(予定)年月日	令和 年 月 日
非常警報設備・器具		アンプの場 電源箱 所	各階個数の合計	非常電源の種類
	非常ベル		ベル 個	
	自動サイレン		サイレン 個	
	放送設備		スピーカー W 個 W 個	
	着工(予定)年月日	令和 年 月 日	完成(予定)年月日	令和 年 月 日
誘導灯 誘導標識		商品名	個数の合計	非常電源の種類
	避難口誘導灯		個	
	通路誘導灯		個	
	着工(予定)年月日	令和 年 月 日	完成(予定)年月日	令和 年 月 日
非常コンセント		各階の設置個数		非常電源の種類
	非常コンセント	単相 個 三相 個		
	着工(予定)年月日	令和 年 月 日	完成(予定)年月日	令和 年 月 日
※ 受付欄			※ 経過欄	

- 備考 1 裏面に縮図を記入するか、または図面を添付すること。  
 （設備等は、凡例をもって位置を示すこと）  
 2 ※印の欄には記入しないこと。

(裏)

設 置 平 面 図

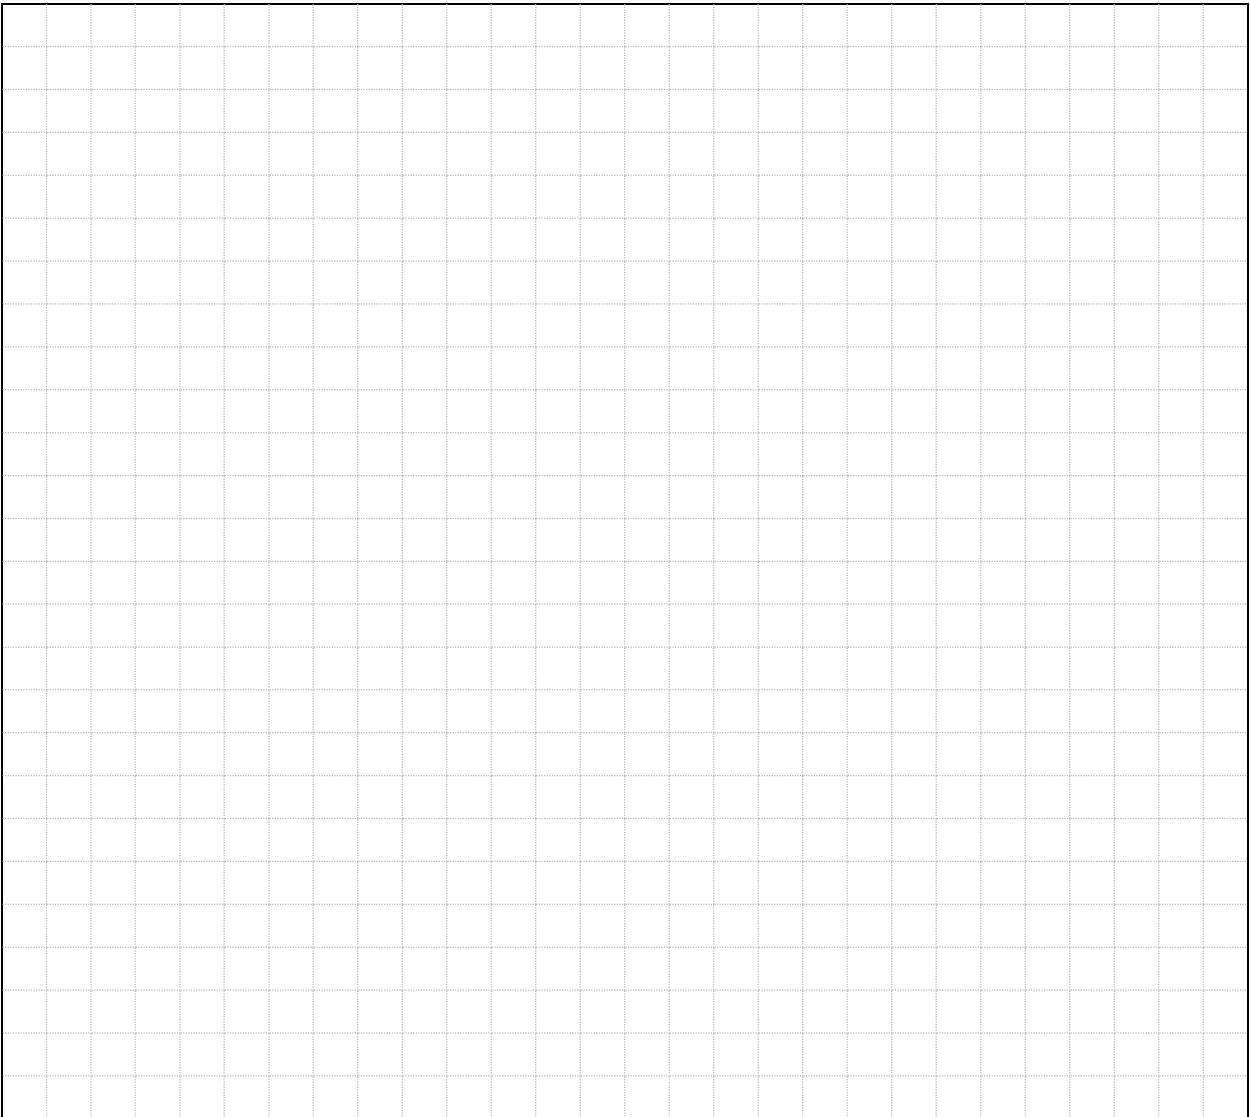

(凡例) 変流器…

受信機…

ベ ル……

サイレン……

スピーカー…

ア ン プ…

避難口誘導灯…

通路誘導灯……

// 階段……

非 常コンセント……